


FOR THE DOOR INSTALLATION
PLEASE CONSULT THE
INSTALLATION MANUAL

PROTECTION OF THE
COMPARTMENT: NORM
UNI-EN-ISO-13857:2008
FOR PROTECTION WITH
METALLIC GRID, USE
A COMPACT MESH 12x12mm

TECHNICAL AREA
AT FLOOR "0"

PREPARE CORRUGATED
TUBE Ø10cm TO THE
TECHNICAL AREA

MAX DISTANCE
FROM GOODSPLIT TO
TECHNICAL AREA 4MT
(L. standard tube = 6 mt)

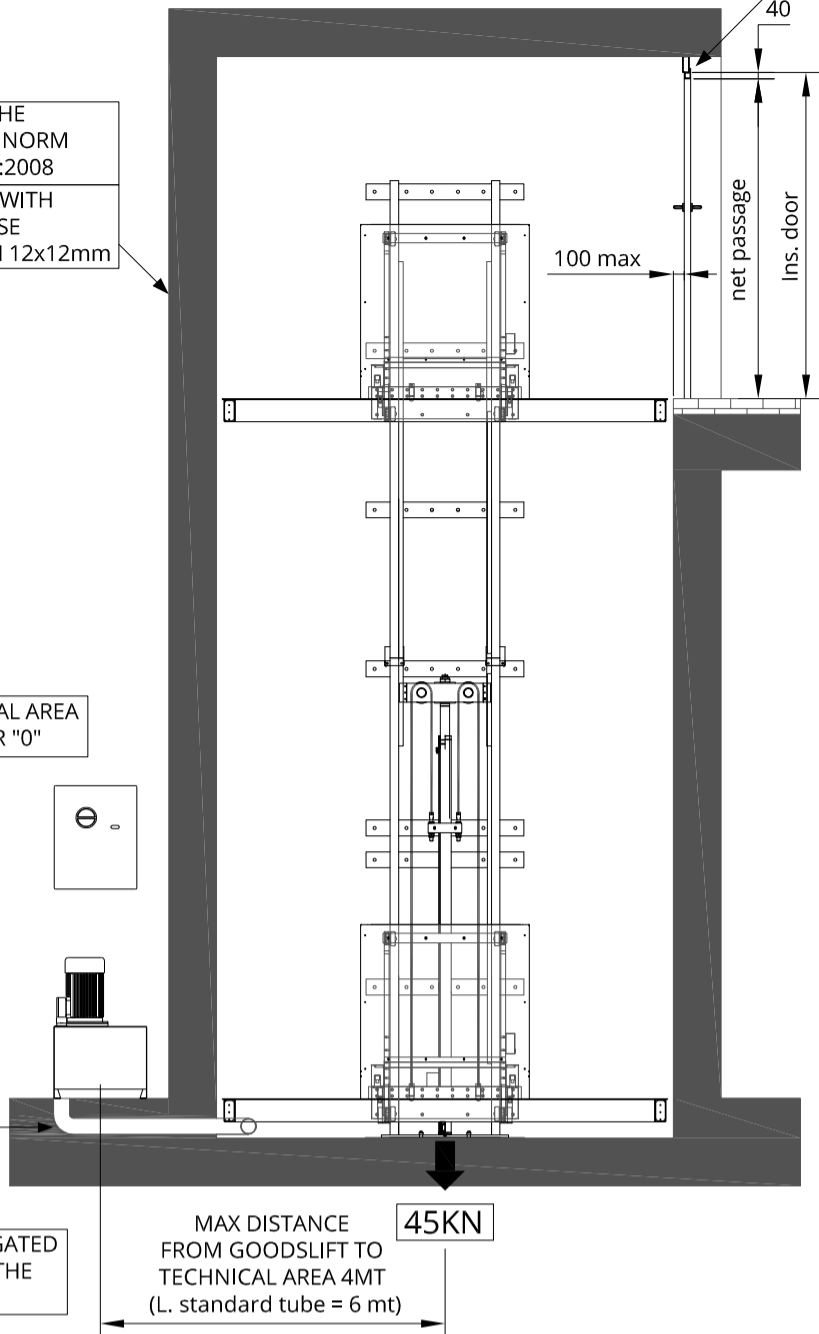


WALL IN CONCRETE CLASS 20/25
Standard fixing: Anchor mod. Fischer FBN II 16/50 (16x170)

40kN (Fx)
40kN (Fx)
40kN (Fx)

45kN

CONCRETE
CLASS 20/25


250 EXTRAPIT
REAL PIT:

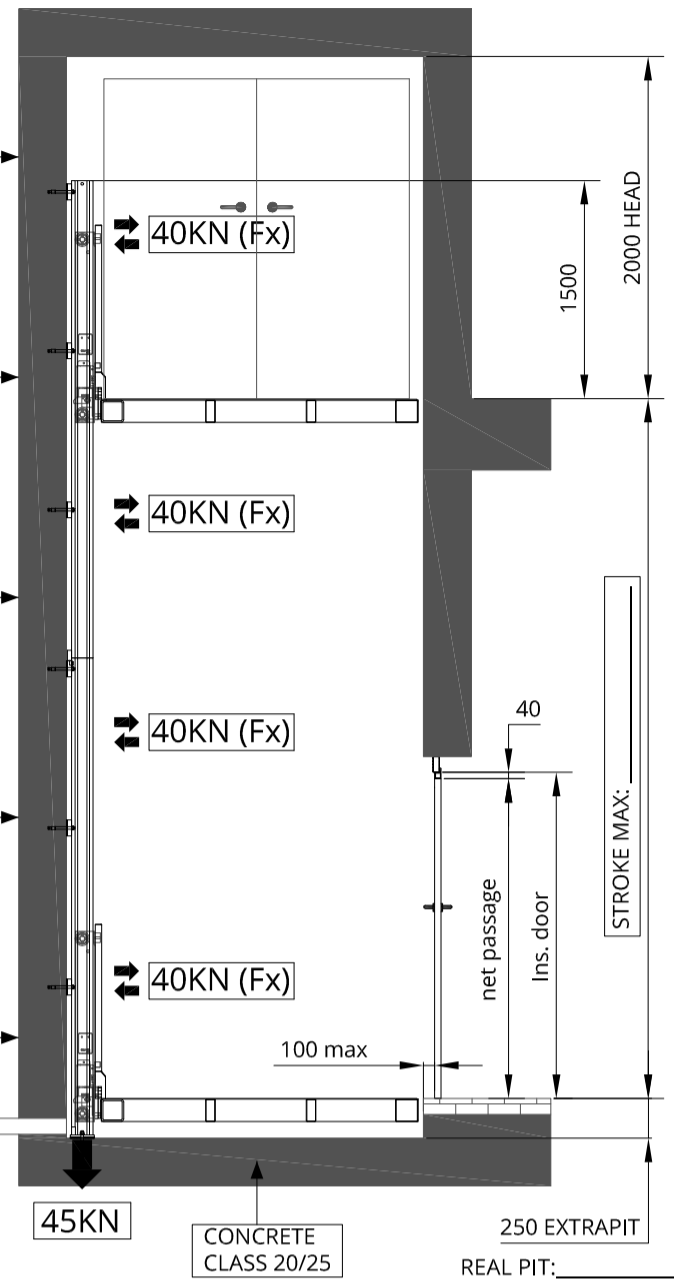

PREPARE CORRUGATED TUBE
Ø10cm TO THE TECHNICAL AREA


PREPARE TUBULAR 100x40 FLUSH
WITH THE GOODSPLIT ROOM
Only for standard door application

TECHNICAL AREA

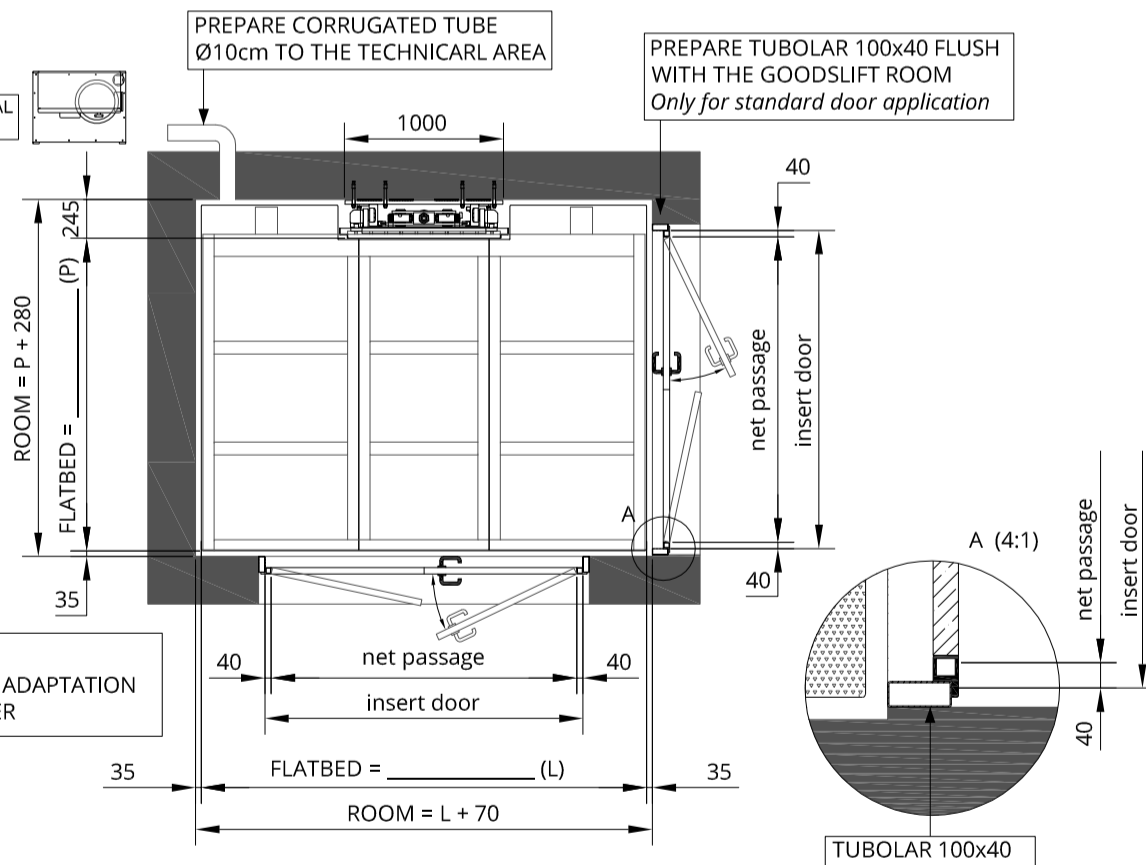

NOTE:
THRESHOLD ADAPTATION
BY CUSTOMER

SEGNARE CON UNA "X" GLI ACCESSI AI PIANI
E LA QUOTA DEGLI INTERPIANI

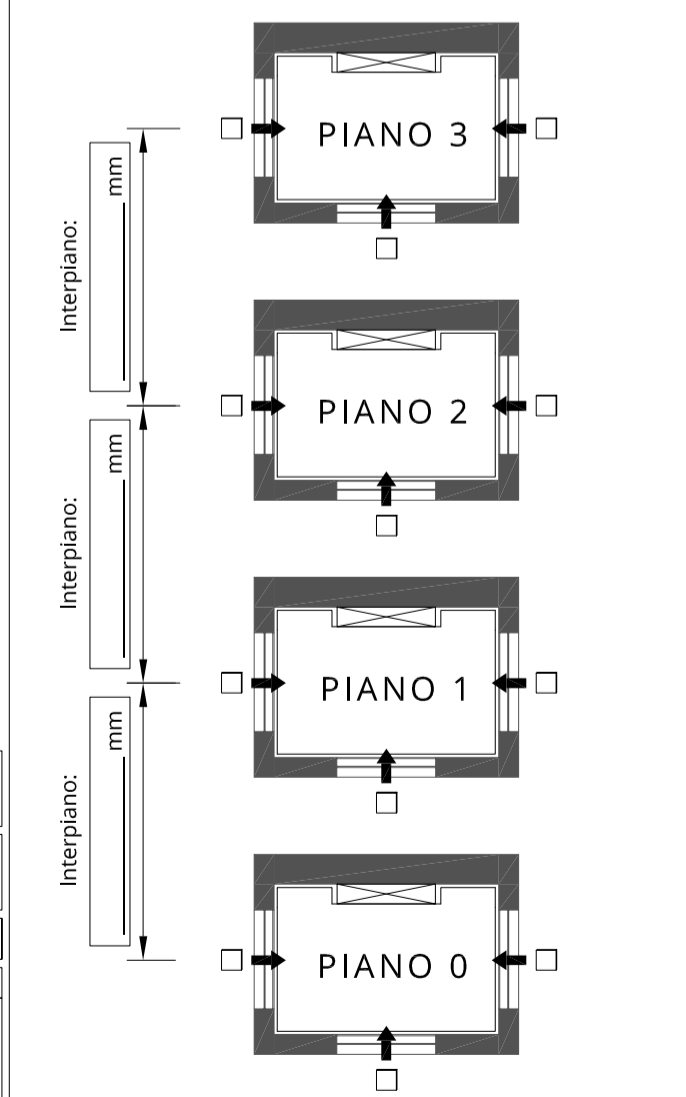



PREPARE POWER F+N+T OR 3F+T+N WITH AUTOMATIC MAGNETOTHERMIC
WITH DIFFERENTIAL CURVE "C", Id = 0.3A

Motore	Tensione funzionamento	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
5,5kW	220 V - trifase	Diretto	3x16A id=0,3A	22	60
	380 V - trifase	Diretto	4x16A id=0,3A	11	35
	220 V - trifase	Diretto	3x20A id=0,3A	30	90
7,5kW	220 V - trifase	Diretto	4x16A id=0,3A	14,5	45
	380 V - trifase	Diretto	4x25A id=0,3A	36	110
9,2kW	220 V - trifase	Diretto	4x16A id=0,3A	18	56
	380 V - trifase	Diretto	4x16A id=0,3A		

MODEL: UP20 - 2000Kg UP25 - 2500Kg

Date: _____ Signature for approval: _____

MISURE IN mm

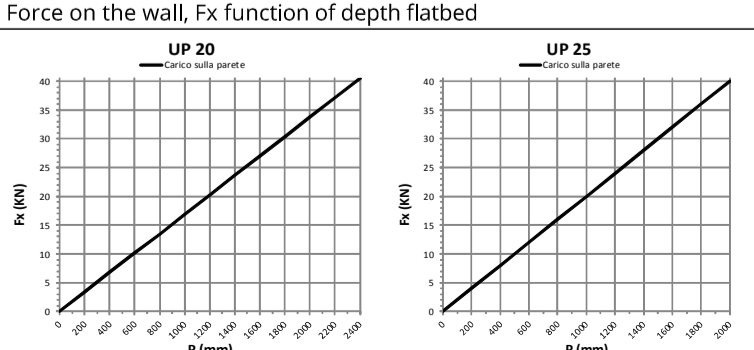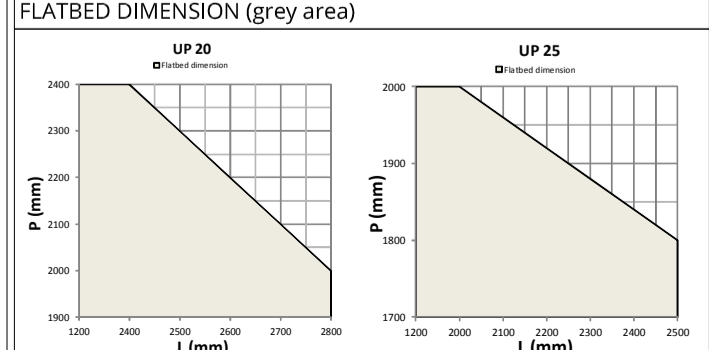

UP DINAMIC Via Modigliani, 22 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442.59.01.29 - Fax. 0442.59.90.91
www.updinamic.com - e-mail: info@updinamic.com

Q.T.A. DESCRIZIONE: MODEL: UP20 - 2000Kg
UP25 - 2500Kg
STROKE MAX: 12000mm
ONLY FOR GOODS

Cliente: _____
Uso: _____ Data: 07/11/14
Disegno n°: _____
TAV-UP2025-STD01
Sostituito da: _____
Sostituisce il: _____