
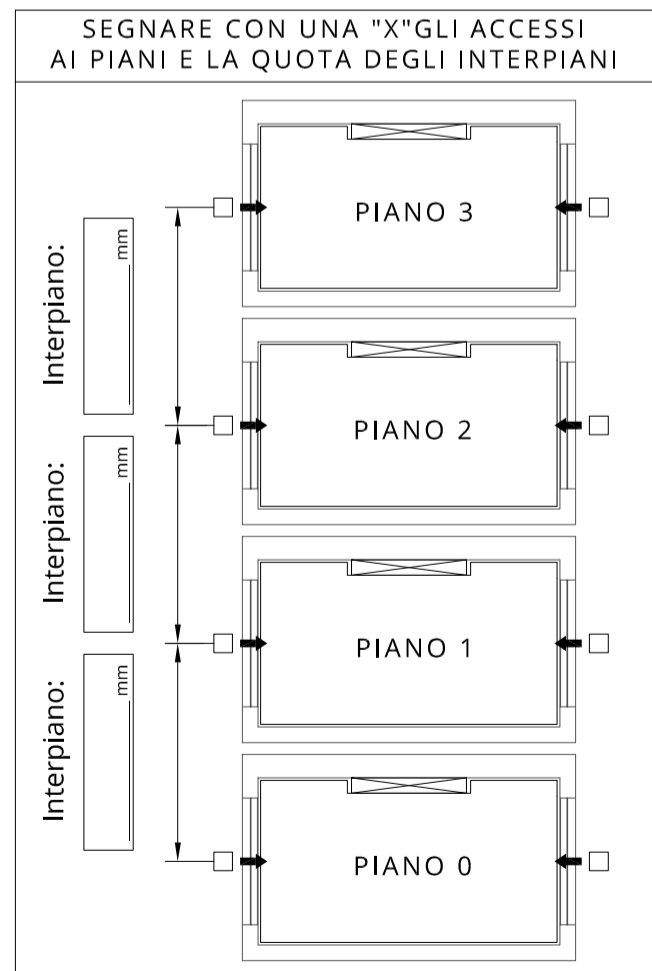
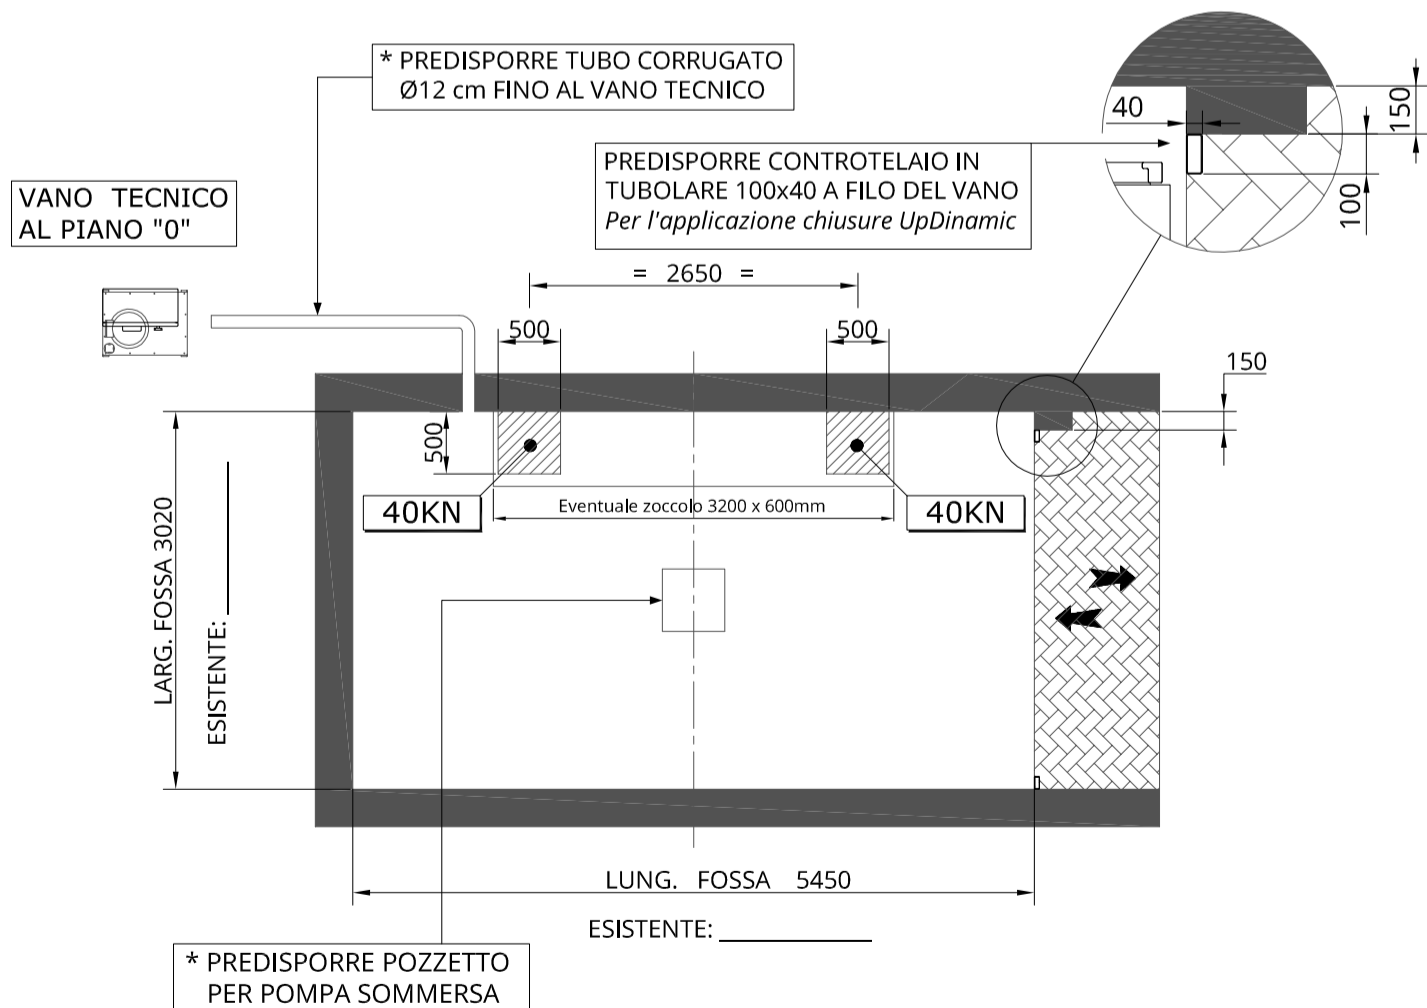
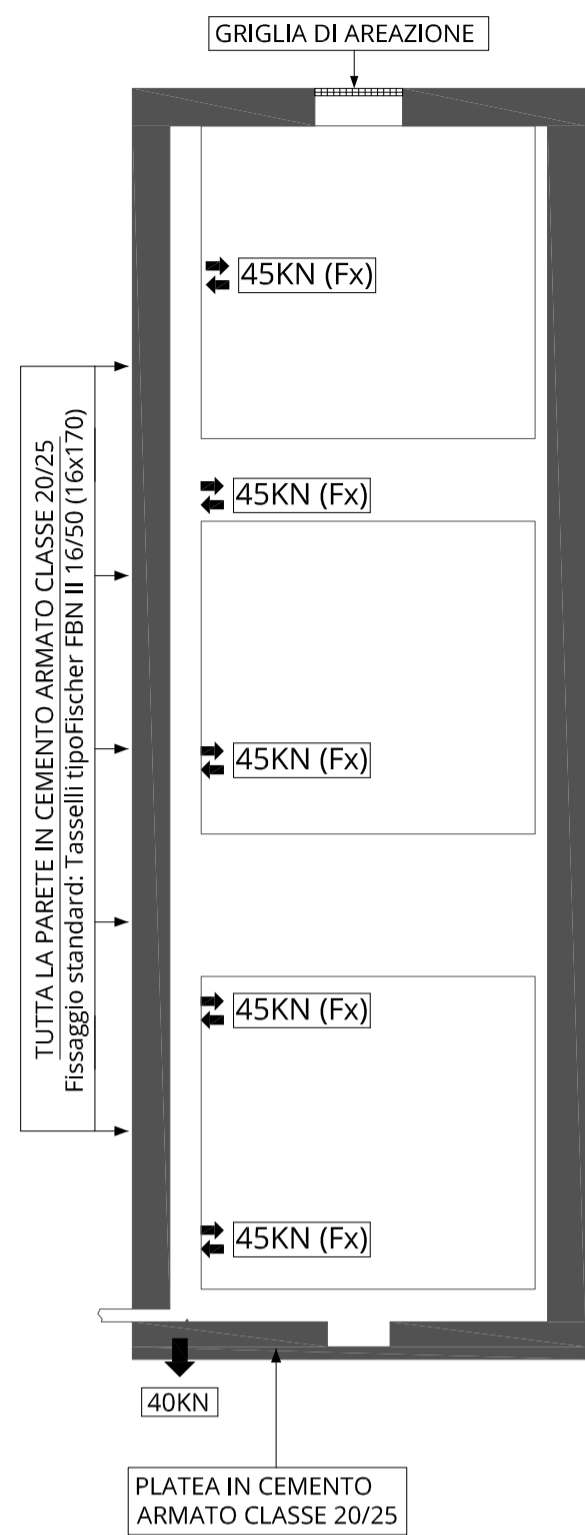


# FOSSA DL2



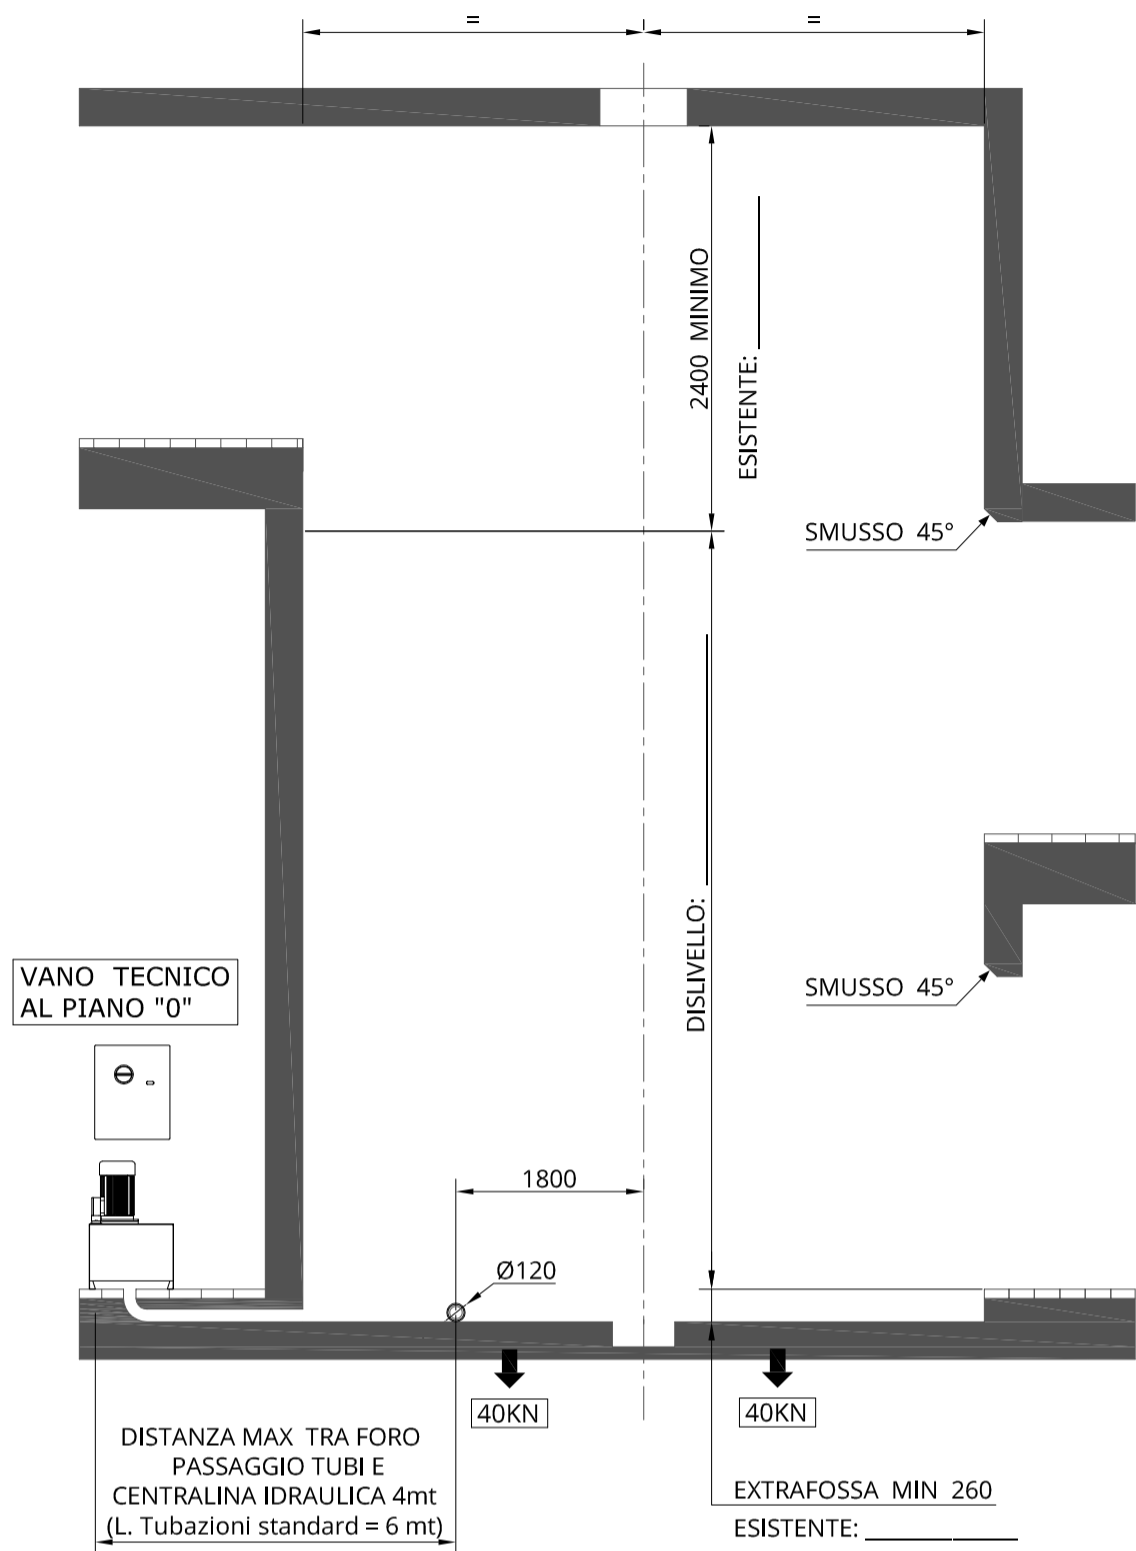


\* OPERE A CARICO DEL CLIENTE MISURE in mm

CE DATA: \_\_\_\_\_ FIRMA PER APPROVAZIONE: \_\_\_\_\_

<b>UPDINAMIC</b> s.r.l.		Via Modigliani, 22 37045 Lenago (VR) Tel. 0442-590129	Cliente: _____ Materiale: _____ Materiale Portanza: _____ Trattamento: _____ Ingresso: _____ Data: 14/11/14 Completato da: _____ Data: _____ Disegno n°: TAV-DL2F-01 Scalato da: _____ Scalato da: _____
Q.TA	DESCRIZIONE		
	MONTAUTO : DL2		
	ESECUTIVI FOSSA		
Scala			
www.updinamic.com - e-mail : info@updinamic.com			

CARATTERISTICHE PORTONE:  
Resistenza alla spinta 200kg/m<sup>2</sup>  
Riferimento ITA: DM 14/01/2008  
PROTEZIONE VANO  
IN CONFORMITA' NORMA  
UNI-EN-ISO-13857:2008  
PER PROTEZIONI CON RETE  
METALLICA UTILIZZARE RETE A  
MAGLIA FITTA 12x12mm ALLA  
DISTANZA DI 50mm DAL VANO  
IMPORTANTE: PER IL  
MONTAGGIO DELLE PORTE  
CONSULTARE IL MANUALE  
DI INSTALLAZIONE  
MAX 10cm DAL VANO

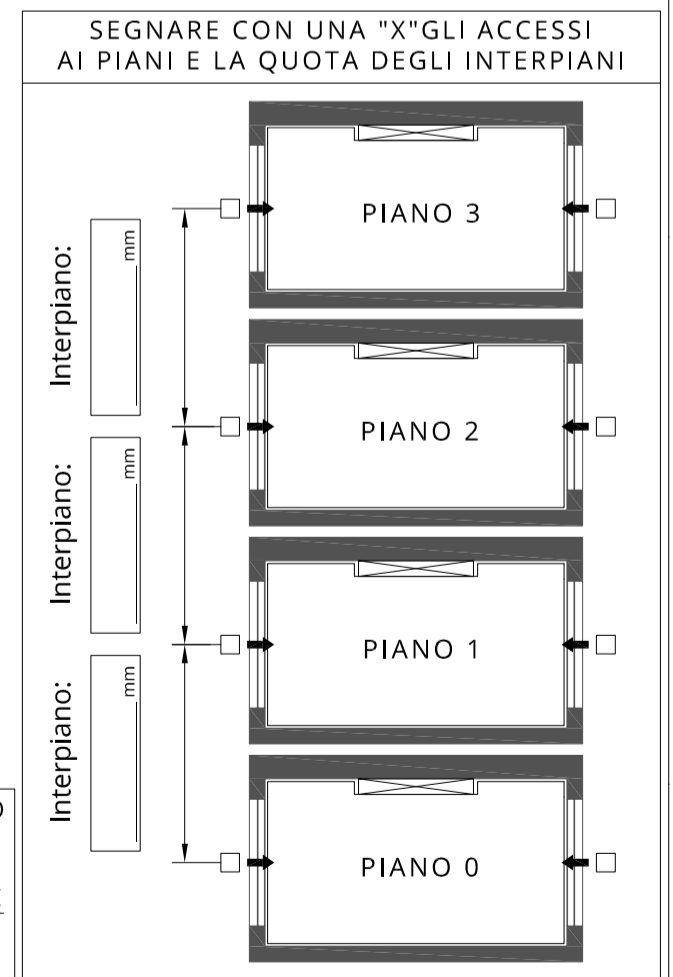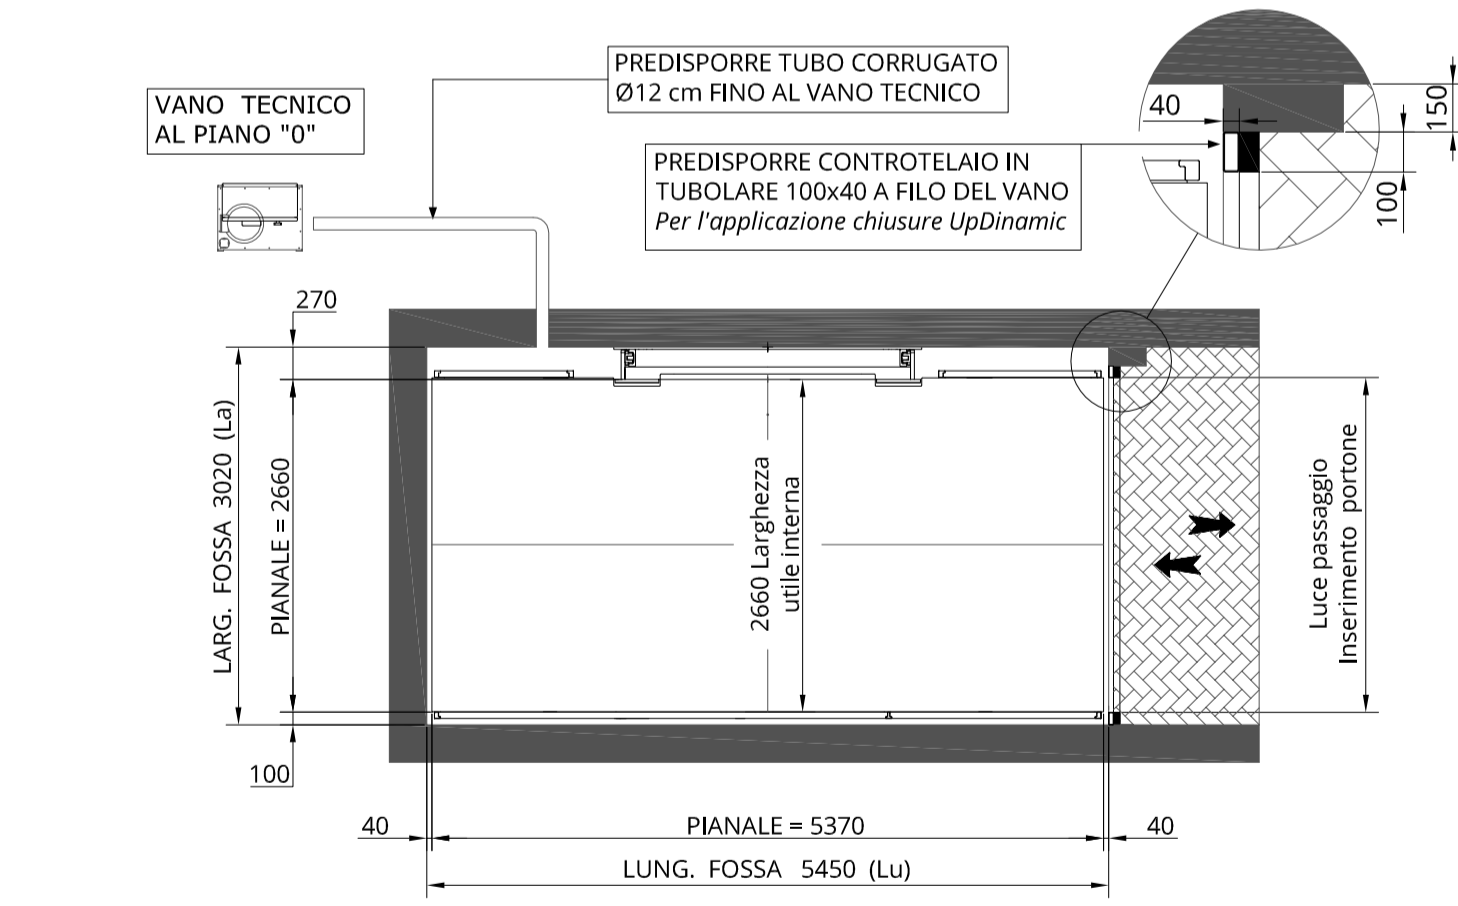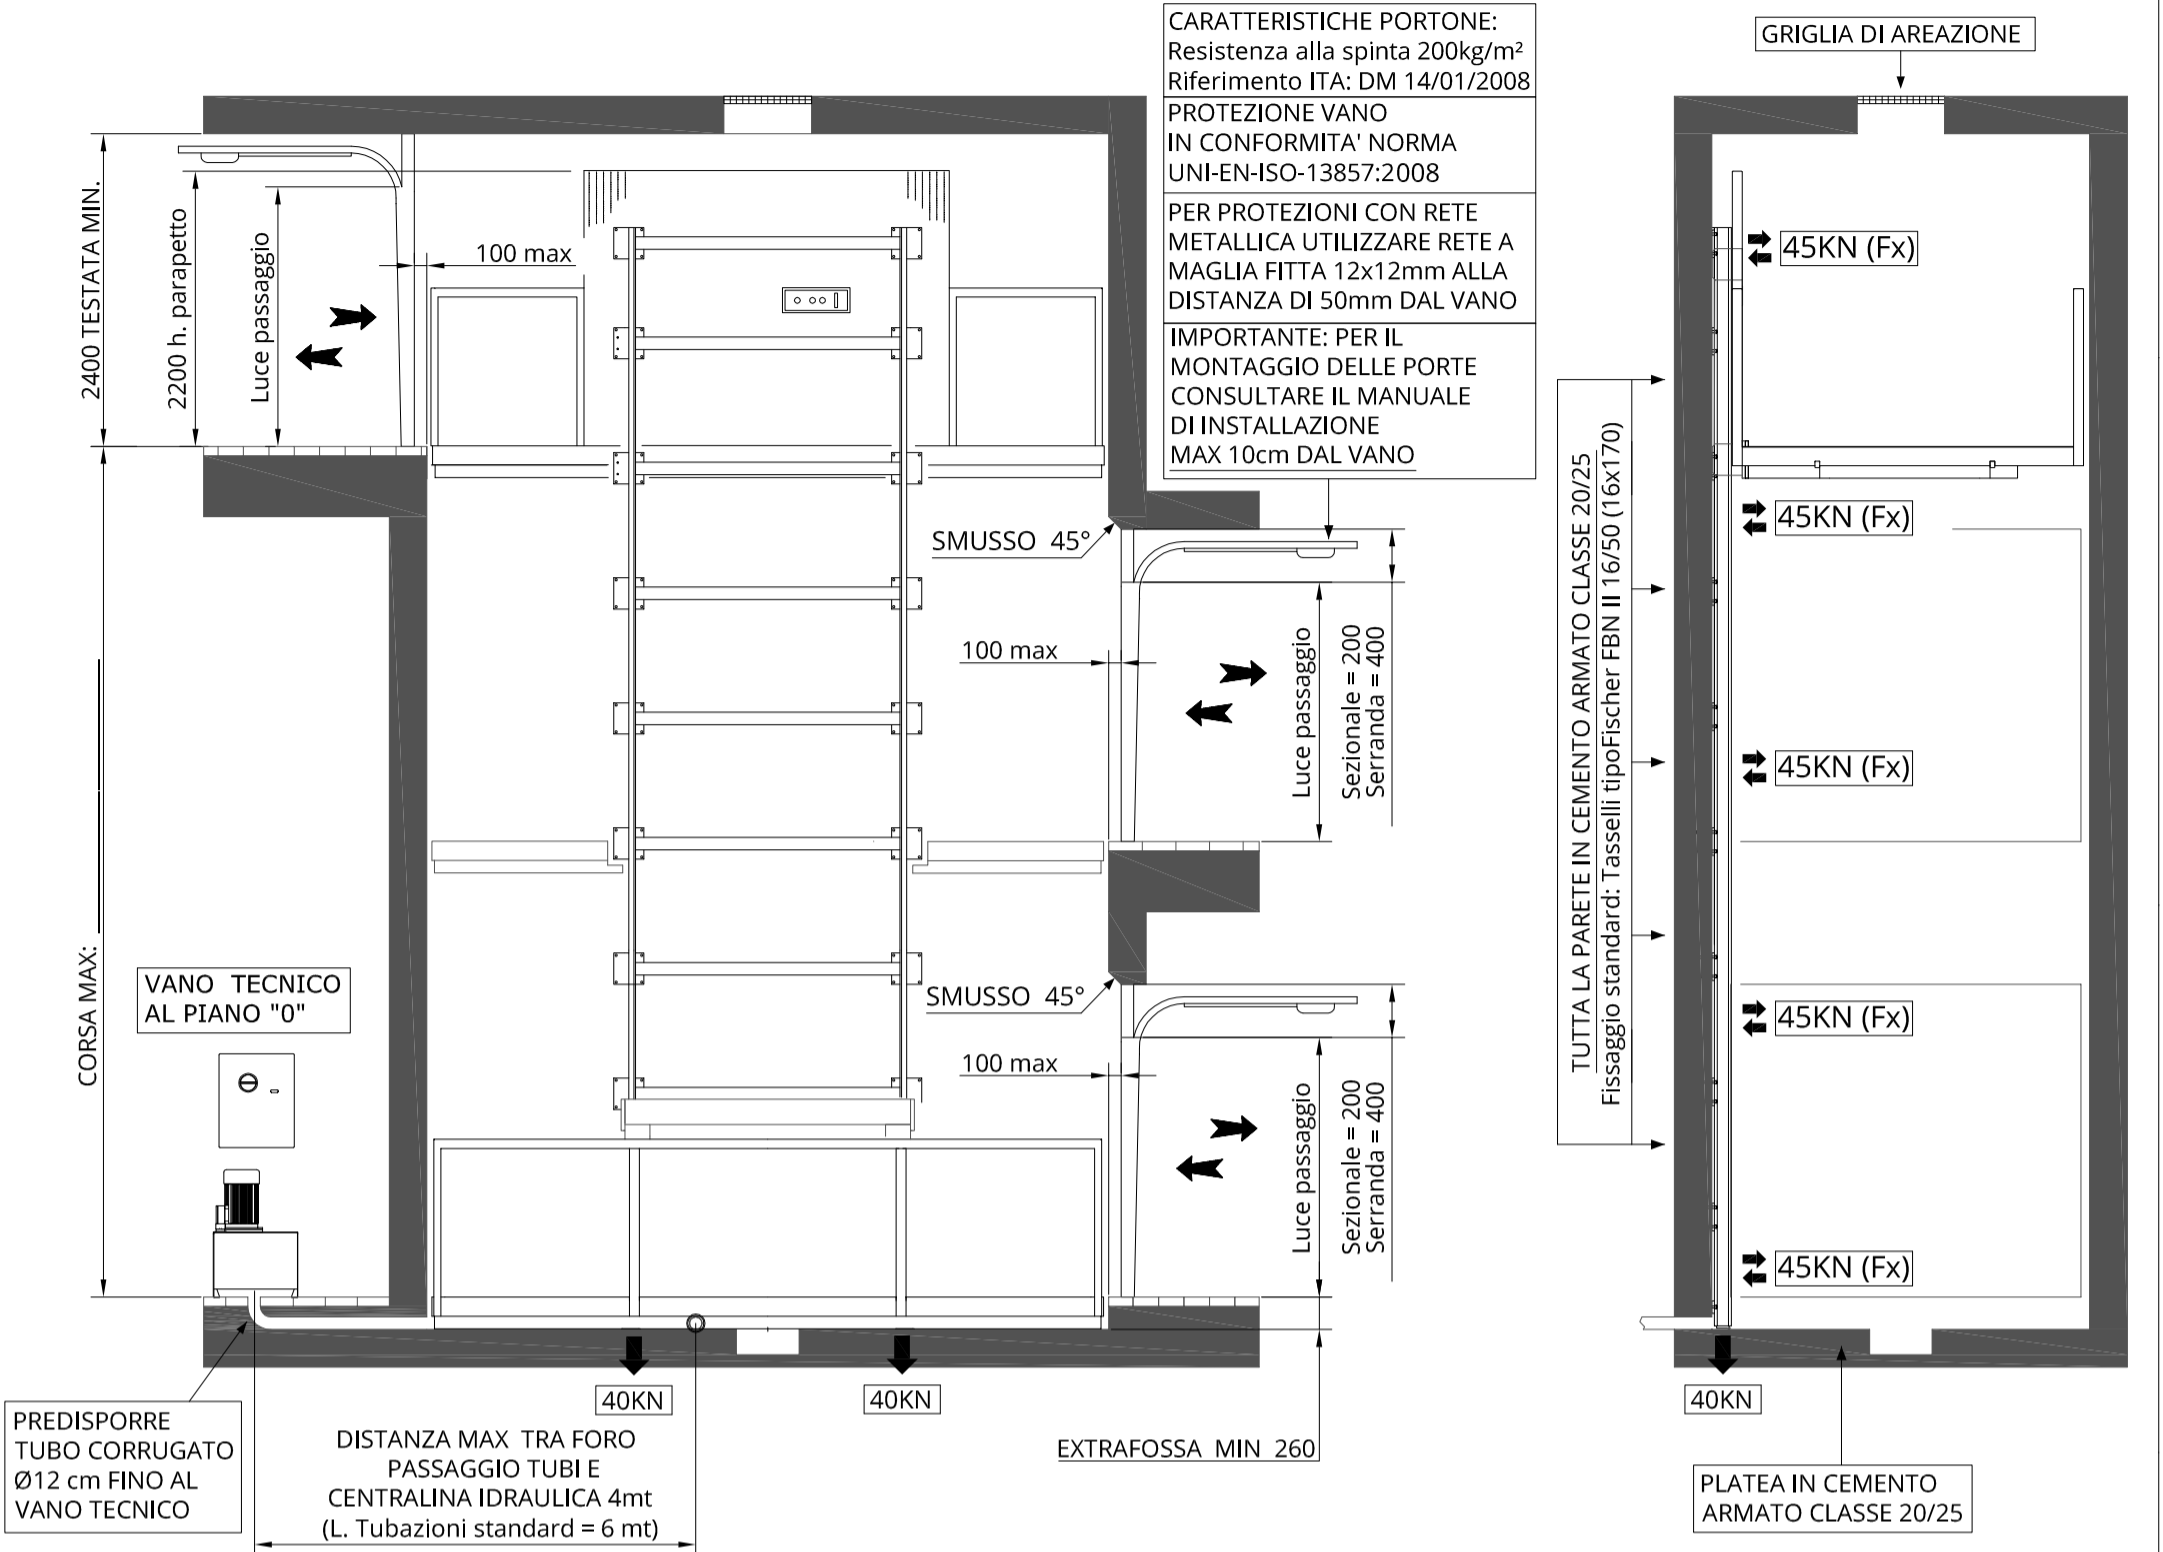

**PREDISPORRE LINEA F+N+T o 3F+T+N ,PREVEDERE INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CON DIFFERENZIALE CURVA "C", id = 0.3A**

Motore	Tensione funzionamento	Velocità CM / sec	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
5,5kW	220 V - trifase	9	Diretto	3x16A id=0,3A	22	60
	380 V - trifase		Diretto	4x16A id=0,3A	11	35
7,5kW	220 V - trifase	12	Diretto	3x20A id=0,3A	30	90
	380 V - trifase		Diretto	4x16A id=0,3A	14,5	45
9,2kW	220 V - trifase	14	Diretto	4x25A id=0,3A	36	110
	380 V - trifase		Diretto	4x16A id=0,3A	18	56

NOTA: EVENTUALE RIDUZIONE DELLO SPAZIO TRA PIANALE E SOGLIA E' A CARICO DEL COMMITTENTE L'EVENTUALE COMPENSAZIONE DEVE PREVEDERE UNO SMUSSO DI 45° ALL'INTERNO DEL VANO.  
IMPORTANTE: PER IL MONTAGGIO DELLE PORTE CONSULTARE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE MAX 10cm DAL VANO  
MISURE in mm

CE DATA: \_\_\_\_\_ FIRMA PER APPROVAZIONE: \_\_\_\_\_

**UPDINAMIC** s.r.l. Via Modigliani, 22 37045 Lenago (VR) Tel. 0442-590129

Clienti: \_\_\_\_\_ Materiale: \_\_\_\_\_ Materiale Portanza: \_\_\_\_\_ Trattamento: \_\_\_\_\_ Data: 14/11/14

Q.TA DESCRIZIONE: MONTACARICHI : DL2 SPB TRASPORTO DI MERCI E DI UN SOLO OPERATORE A BORDO

Scale: \_\_\_\_\_ Disegno n°: TAV-DL2SPB-02

www.updinamic.com - e-mail : info@updinamic.com